

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον κανονισμό EU N° 305/2011
Αριθ.: DOP1328-CPR-0896

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Conventional Fire Panel Matrix2000

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Matrix2004R00TO, Matrix2004R04TO, Matrix2008R00TO, Matrix2008R08TO, Matrix2012R00TO, Matrix2012R04TO, Matrix2012R08TO, Matrix2012R12TO, Matrix2016R00TO, Matrix2016R08TO, Matrix2016R16TO, Matrix2020R00TO, Matrix2020R04TO, Matrix2020R08TO, Matrix2020R12TO, Matrix2020R16TO, Matrix2020R20TO, Matrix2024R00TO, Matrix2024R08TO, Matrix2024R16TO, Matrix2024R24TO

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Σύστημα πυρανίχνευσης εγκατεστημένο σε κτίριο

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:
PARADOX HELLAS A.E., Κορίνθου 3, Μεταμόρφωση 14451, Αττική

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:
Σύστημα 1

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:
CERTIF – Associação para a Certificação, Rua José Afonso, 9-E, 2810-237 Almada

διενήργησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου του κατασκευαστή. Με συνεχή επιτήρηση της παραγωγής εργοστασίου παρέχει αξιολόγηση και έγκριση αυτής σύμφωνα με το Σύστημα 1 και εκδίδει τα EC Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης:

1328-CPR-0896

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται – δείτε σημείο 7

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Όλες οι απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων των ουσιαστών χαρακτηριστικών, όπως περιγράφονται στις Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές παρακάτω:

EN54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
EN54-4:1997+ AC:1999 + A1:2002+A2:2006

Essential Characteristics	Performance	Harmonised technical specification	
		EN54-2:1997 + AC: 1999 + A1:2006	EN54-4:1997+ AC: 1999 + A1:2002+A2:2006
Response delay (response time to fire)	Pass	Art.: 7.1, 7.7, 7.11=N/A, 7.12	-
Performance under fire conditions	Pass	Art.: 4, 5, 7	-
Performance of power supply	Pass	-	Art.: 4, 5, 6
Operational reliability	Pass	Art.: 4, 5, 7, 8, 9, 10=N/A, 11=N/A, 12, 13, 14	Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Durability of operational reliability Temperature resistance	Pass	Art.:15.4	Art.: 9.5
Durability of operational reliability Vibration resistance	Pass	Art.: 15.6, 15.7, 15.15	Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Durability of operational reliability Electrical stability	Pass	Art.: 15.8, 15.9 to 15.12=N/A, 15.13	Art.: 9.9, 9.10 to 9.13=N/A
Durability of operational reliability Humidity resistance	Pass	Art.: 15.5, 15.14	Art.: 9.6, 9.14

Λίστα επιπλέον λειτουργιών με προϋποθέσεις για το πρότυπο EN 54-2

Clause 7.8: Output to fire alarm device.


Clause 7.12: Dependencies on more than one alarm signal.

Clause 7.12.2: Type B dependency

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γιώργος Ιωάννου
Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

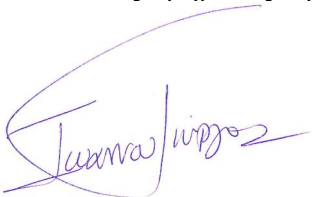

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2023